































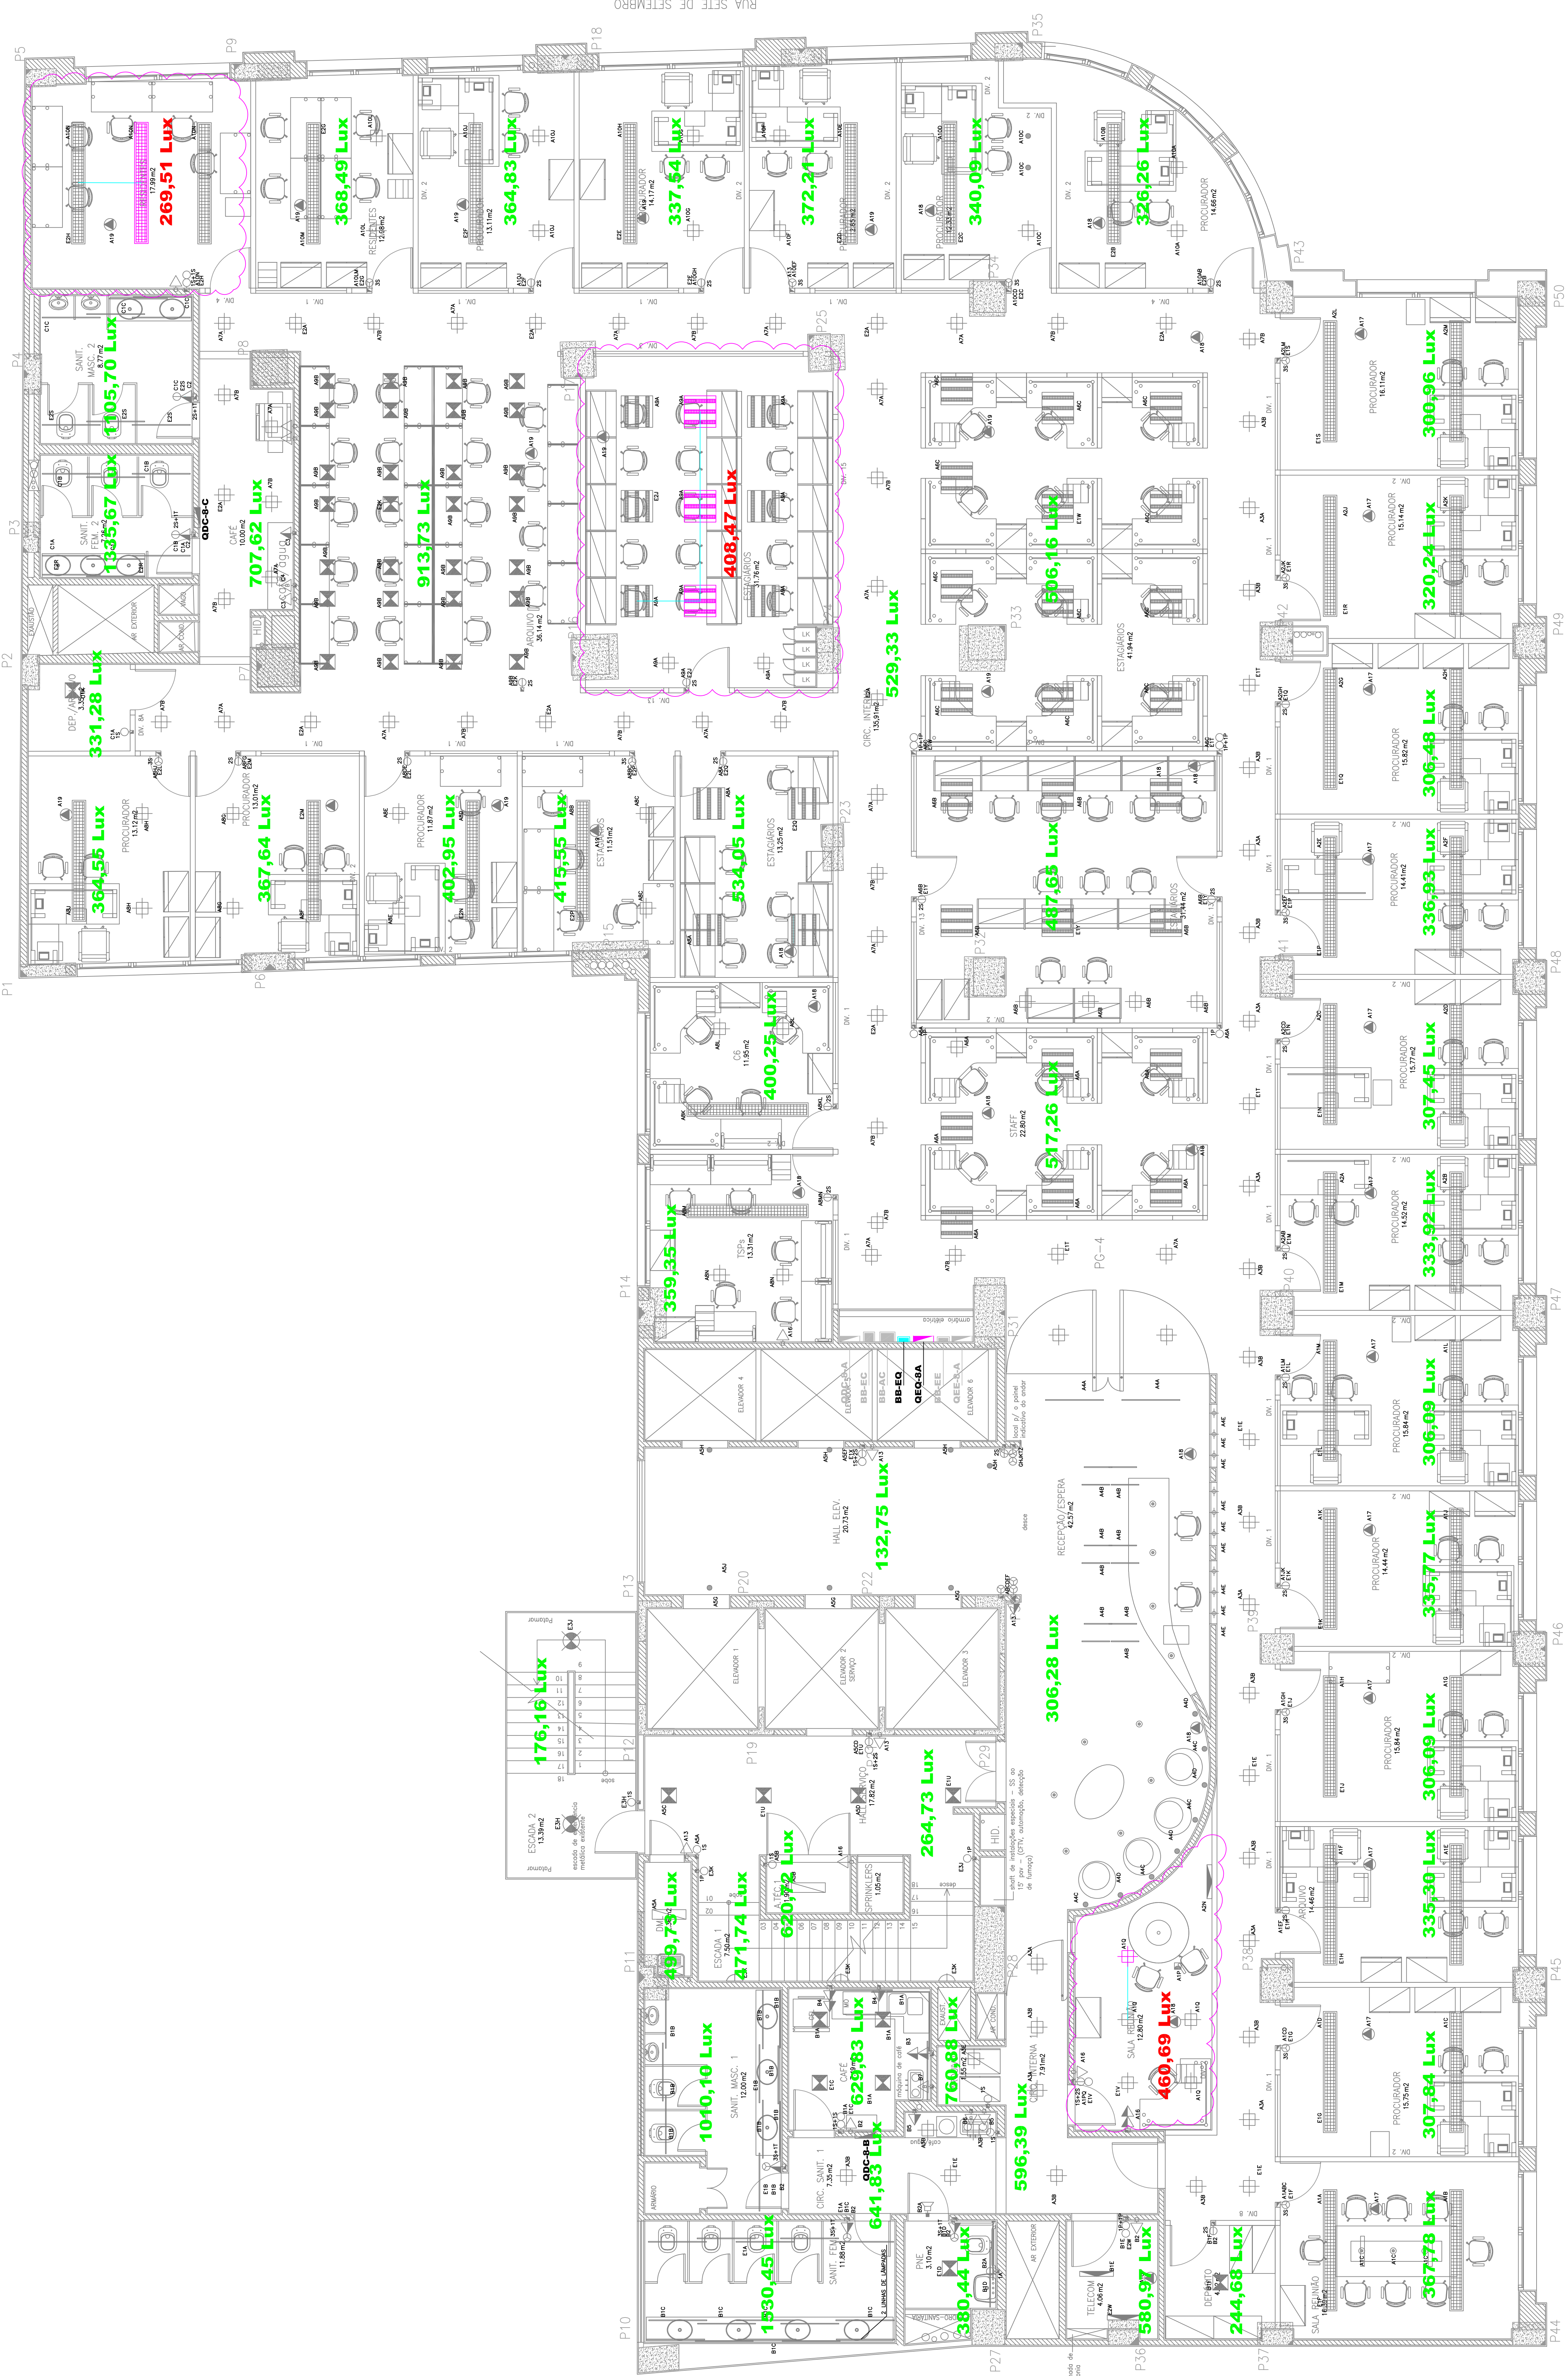


[illegible]

SÍMBOLO	DESCRIÇÃO
	Corte 24", embutido na parede a 0,20, 1,20 e 2,20m de piso (respectivamente). Com tempo de instalação 1,50m.
	Canalização tipo vertical. Dimensionais conforme o levantamento específico.
	Corte de passagem de luminária (luminária), luminária embutida na parede a 1,50m de piso.
	Corte de passagem de luminária, com 1 taxa, instalado em caixa 24", embutido na parede a 1,50m de piso.
	Corte de passagem de luminária, com 2 taxas, instalado em caixa 24", embutido na parede a 1,50m de piso.
	Corte de passagem de luminária, com 3 taxas, instalado em caixa 44", embutido na parede a 1,50m de piso.
	Corte de passagem de luminária, com 4 taxas, instalado em caixa 44", embutido na parede a 1,50m de piso.
	Corte de passagem de luminária, com 5 taxas, instalado em caixa 44", embutido na parede a 1,50m de piso.
	Corte de passagem de luminária (para taxa) e tomada, instalado em caixa 24", embutido na parede a 1,50m de piso.
	Corte de passagem de luminária (para taxa) e tomada, instalado em caixa 24", embutido na parede a 1,50m de piso.
	Corte de passagem de luminária (para taxa) e tomada, instalado em caixa 44", embutido na parede a 1,50m de piso.
	Corte de passagem de luminária (para taxa) e tomada, instalado em caixa 44", embutido na parede a 1,50m de piso.
	Corte de passagem de luminária (para taxa) e tomada, instalado em caixa 44", embutido na parede a 1,50m de piso.
	Corte de passagem de luminária (para taxa) e tomada, instalado em caixa 44", embutido na parede a 1,50m de piso.
	Corte de passagem de luminária (para taxa) e tomada, instalado em caixa 44", embutido na parede a 1,50m de piso.
	Corte de passagem de luminária (para taxa) e tomada, instalado em caixa 44", embutido na parede a 1,50m de piso.
	Corte de passagem de luminária (para taxa) e tomada, instalado em caixa 44", embutido na parede a 1,50m de piso.
	Corte de passagem de luminária (para taxa) e tomada, instalado em caixa 44", embutido na parede a 1,50m de piso.
	Corte de passagem de luminária (para taxa) e tomada, instalado em caixa 44", embutido na parede a 1,50m de piso.
	Corte de passagem de luminária (para taxa) e tomada, instalado em caixa 44", embutido na parede a 1,50m de piso.
	Corte de passagem de luminária (para taxa) e tomada, instalado em caixa 44", embutido na parede a 1,50m de piso.
	Corte de passagem de luminária (para taxa) e tomada, instalado em caixa 44", embutido na parede a 1,50m de piso.
	Corte de passagem de luminária (para taxa) e tomada, instalado em caixa 44", embutido na parede a 1,50m de piso.
	Corte de passagem de luminária (para taxa) e tomada, instalado em caixa 44", embutido na parede a 1,50m de piso.
	Corte de passagem de luminária (para taxa) e tomada, instalado em caixa 44", embutido na parede a 1,50m de piso.
	Corte de passagem de luminária (para taxa) e tomada, instalado em caixa 44", embutido na parede a 1,50m de piso.
	Corte de passagem de luminária (para taxa) e tomada, instalado em caixa 44", embutido na parede a 1,50m de piso.
	Corte de passagem de luminária (para taxa) e tomada, instalado em caixa 44", embutido na parede a 1,50m de piso.
	Corte de passagem de luminária (para taxa) e tomada, instalado em caixa 44", embutido na parede a 1,50m de piso.
	Corte de passagem de luminária (para taxa) e tomada, instalado em caixa 44", embutido na parede a 1,50m de piso.
	Corte de passagem de luminária (para taxa) e tomada, instalado em caixa 44", embutido na parede a 1,50m de piso.
	Corte de passagem de luminária (para taxa) e tomada, instalado em caixa 44", embutido na parede a 1,50m de piso.



NOTAS

1-ESTE PROJETO ESTÁ SENDO REPRESENTADO O POSICIONAMENTO ATUAL DE LUMINÂNCIA
08/07/22 - 11/07/22 a 15/07/22 - 18/07/22 a 21/07/22 - 15/08/22

2-FOI REALIZADO CADA LUMINÔMETRO PARA TODOS OS AMBIENTES DO PARQUE, VIZ. MUNICIPAL DE
CACHOEIRA LUMINOUS.

3-ESTÁ SENDO ELABORADO O ÍNDICE DE LUMINÂNCIA, VIZ. DE CADA AMBIENTE NO APOIO "CORRETE"
CADA AMBIENTE ILUMINADO OS AMBIENTES QUE ESTÃO COM O VALOR DA LUMINÂNCIA NA COR "CORRETE". ESTÃO
COM O VALOR DE 1000 LUX. EM 08/07/22 A 15/07/22, 18/07/22 A 21/07/22, 15/08/22. O VALOR DE 1000 LUX
COM O VALOR DE 1000 LUX. EM 08/07/22 A 15/07/22, 18/07/22 A 21/07/22, 15/08/22. O VALOR DE 1000 LUX
AVALIAÇÃO DE LUMINÂNCIA DO AMBIENTE, VIZ. PROJETO.

OBRA / ENFERMAGEM NOVA SEDE DA PROCURADORIA RUA DO CARMO, Nº 27 - CENTRO - RJ	ESCALA INDICADA DATA: 22/1/2022
FASE / TÍTULO: ILUMINAÇÃO 8º ANDAR - POSICIONAMENTO DE LUMINÁRIAS, TOMADAS E QUADROS	
ARGUMENTO: PROPOSTA DE ILUMINAÇÃO DE 8 ANDARES	NÚMERO: DE-ELE-IL-PB-010
	FOLHA: 010-01